

Глава  
Скобелевского сельского поселения  
муниципальный район  
Гулькевичский район

## 2026

## Раздел 1.

### Общие сведения

1.1. Основные положения разработки (актуализации) порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (далее – Порядок (план)).

#### 1.1.1. Общие положения

1.1.1.1. Настоящий «Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Скобелевском сельском поселении муниципального образования Гулькевичский район (далее – Скобелевское сельское поселение) разработан во исполнение требований пункта 1 части 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», с учетом положений:

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

постановление Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Постановление № 354);

постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

постановления Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. № 452 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

приказ Госстроя РФ от 13 декабря 2000 г. № 285 «Об утверждении Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»;

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 июня 2023 г. № 469/пр «Об утверждении Изменения № 2 к СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99\* Строительная климатологии»;

приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»;

приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 г. № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок»;

схем теплоснабжения муниципальных образований Гулькевичского района утвержденных главами поселений муниципального образования Гулькевичский район на период до 2030 года;

иных действующих нормативно-правовых актов по теме документа.

1.1.1.2. Основным документом, регламентирующим требования к порядку разработки и утверждения, составу сведений, которые должны содержаться в Порядке (плане) действий, является Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 13 октября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Приказ № 2234).

1.1.1.3. В соответствии с п.п. 8.3.1 п. 8 Приказа № 2234 подлежит ежегодной актуализации, утверждается муниципальными образованиями до 15 февраля и должен содержать следующие сведения:

сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения;

количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения (далее - силы и средства);

порядок и процедуру организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения;

состав и дислокация сил и средств;

перечень мероприятий, направленные на обеспечение безопасности населения (в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения);

порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

1.1.1.4. Порядок (план) подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений, касающихся объектов систем теплоснабжения; сценариев вероятных аварийных ситуаций; количества, состава и дислокации сил и средств; должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц и др.

1.1.1.5. Порядок (план) размещается после его утверждения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. Не подлежат опубликованию сведения о сценариях наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, а также сведения о составе и дислокации сил и средств.

1.1.1.6. Объектами, рассматриваемыми в Порядке (плане), являются - системы централизованного теплоснабжения на территории муниципального образования, включая источники тепловой энергии, магистральные и разводящие тепловые сети, теплосетевые объекты (насосные станции, центральные тепловые пункты), системы теплоснабжения.

1.1.1.7. Порядок (план) определяет порядок действий персонала при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательным для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем. Должностные лица должны знать и руководствоваться Планом действий в пределах установленных им обязанностей по складывающейся обстановке.

1.1.1.8. Порядок (план) должен находиться:

в администрации муниципального образования;

в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования;

в экстренных оперативных службах, обеспечивающих безопасность при локализации и ликвидации аварийных ситуаций для функционирования систем теплоснабжения муниципального образования;

1.1.1.9. Ответственность за разработку (актуализацию) Порядка (плана) возлагается на ведущего специалиста Скобелевского сельского поселения муниципального образования Гулькевичский район, курирующего отдел топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

## 1.1.2. Основные понятия и термины

В настоящем Порядке (плане) используются следующие основные понятия термины:

«авария на объектах теплоснабжения» – отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший к прекращению подачи тепловой энергии потребителями и абонентам на отопление более 6 часов и горячего водоснабжения (далее – ГВС) на период более 8 часов;

«инцидент» – отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонение от установленных режимов, нарушение федеральных законов, нормативно - правовых актов и технических документов, устанавливающих правила ведения работ на производственном объекте, включая:

«технологический отказ» – вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;

«функциональный отказ» – неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи тепловой энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;

«капитальный ремонт» – ремонт, выполняемый для восстановления

технических и экономических характеристик объекта до значений, близких к проектным, с заменой или восстановлением любых составных частей;

«коммунальные ресурсы» – ГВС, холодная вода, тепловая энергия, электрическая энергия, используемые для предоставления коммунальных услуг;

«коммунальные услуги» – деятельность исполнителя по оказанию услуг по ГВС, холодному водоснабжению, водоотведению, электроснабжению и отоплению, обеспечивающая комфортные условия проживания граждан в жилых помещениях;

«мониторинг состояния системы теплоснабжения» – комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния тепловых сетей и объектов теплоснабжения (далее – мониторинг);

«неисправность» – другие нарушения в работе системы теплоснабжения, при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;

«потребитель» – лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части ГВС и отопления;

«управляющая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, управляющие многоквартирным домом на основании договора управления многоквартирным домом;

«ресурсоснабжающая организация» – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов;

«система теплоснабжения» – совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;

«текущий ремонт» – ремонт, выполняемый для поддержания технических и экономических характеристик объекта в заданных пределах с заменой и (или) восстановлением отдельных быстроизнашивающихся составных частей и деталей;

«тепловая сеть» – совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

«тепловой пункт» – совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные – для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные – то же, двух зданий или более);

«техническое обслуживание» – комплекс операций или

операция по поддержанию работоспособности или исправности изделия (установки) при использовании его (ее) по назначению, хранении или транспортировке;

«технологические нарушения» – нарушения в работе системы теплоснабжения и работе эксплуатирующих организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на инцидент и аварию.

### 1.1.3. Цели, задачи, обязанности

1.1.3.1. Порядок (план) разрабатывается (актуализируется) в целях координации и взаимосвязанных действий руководителей и работников структурных подразделений администрации муниципального образования, организаций, управляющих многоквартирным фондом, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, ресурсоснабжающих организаций (электро-, газоснабжения, водопроводно-канализационного хозяйства), оперативных служб, при решении вопросов, связанных с локализацией и ликвидацией аварийных ситуаций на системах теплоснабжения (в т.ч. с применением электронного моделирования аварийной ситуаций как часть схемы теплоснабжения и к расчётам послеаварийных режимов).

1.1.3.2. Порядок (план) должен решать в муниципальном образовании следующие задачи:

обеспечение надежной эксплуатации систем теплоснабжения;

повышение эффективности функционирования объектов систем теплоснабжения;

мобилизация усилий всех административных и инженерных служб в муниципальном образовании для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения;

поддержание необходимых параметров теплоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях и сооружениях при возникновении аварийной ситуации;

снижение последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения. информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.

1.1.3.3. Взаимоотношения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения с потребителями, определяются заключенными между ними договорами теплоснабжения, в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Ответственность указанных лиц определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к договору теплоснабжения.

1.1.3.4. Организации, функционирующие в системах теплоснабжения для надежного теплоснабжения потребителей должны обеспечивать:

своевременное и качественное техническое обслуживание, и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору теплоснабжения, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;

допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

1.1.3.5. При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной, и администрацию муниципального образования, которые немедленно направляют своих представителей на место повреждения или сообщают ответной телефонограммой об отсутствии их коммуникаций на месте дефекта.

1.1.3.6. При возникновении неисправностей и аварий на тепловых сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает в отопительный период 6 часов и ГВС более 8 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на администрацию и оперативный штаб по жилищно-коммунальному хозяйству муниципального образования.

1.1.3.7. Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования осуществляется, в соответствии планами по ликвидации аварийных ситуаций имеющимися у организации, внутренними инструкциями и настоящим Порядком (планом).

1.1.3.8. Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-ремонтных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджетах организаций жилищно-коммунального комплекса и администрации Скобелевского сельского поселения муниципального образования Гулькевичский район на текущий финансовый год.

1.1.3.9. Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями в порядке, установленном в муниципальном образовании.

1.1.3.10. Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет владельцев инженерных сетей, на которых возникла аварийная ситуация.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации для надежного теплоснабжения потребителей, обязаны:

осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т.п.;

обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т.д.;

компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

1.1.3.11. Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, по которым проходят инженерные коммуникации, эксплуатирующие организации, сотрудники администрации, жители при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т.п.) обязаны:

принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

немедленно информировать обо всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию муниципального образования и диспетчерскую службу ресурсоснабжающих организаций.

1.1.3.12. Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), по которым проложены сети теплоснабжения, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей исполнителя коммунальных услуг и (или) специализированных организаций, обслуживающих данные системы, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.


1.1.3.13. Организациями, управляющими многоквартирными домами, обеспеченными централизованным теплоснабжением, должны быть доведены до жителей в них проживающих любым доступным

способом адреса и номера телефонов аварийно-диспетчерских служб и организаций, функционирующих в системах теплоснабжения для сообщения о возникновении технологических нарушений работы и аварийных ситуациях системах теплоснабжения.

#### 1.1.4. Краткая характеристика муниципального образования

##### 1.1.4.1.

В состав муниципального образования Скобелевского сельского поселения входит семь населенных пунктов: станица Скобелевская, хутора Борисов, Журавлев, Партизан, Родников, Сергеевский, Спорный. Центр сельского поселения – станица Скобелевская.

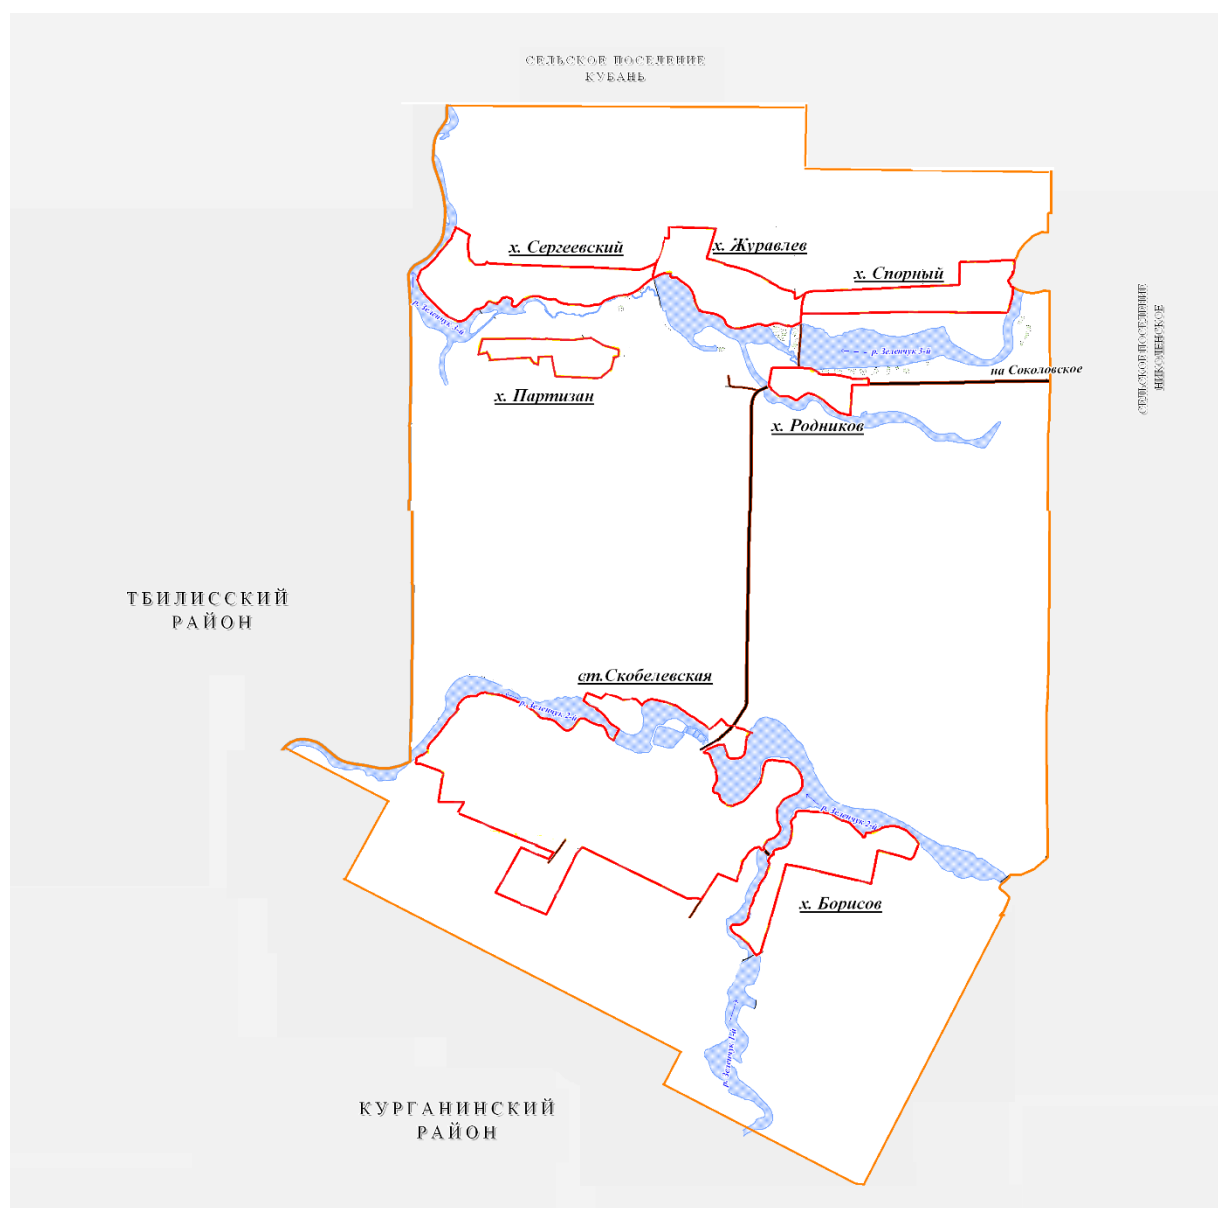

В границах Скобелевского сельского поселения муниципального образования Гулькевичский район расположены:

жилые зоны;  
общественно-деловые зоны;  
производственные зоны;  
рекреационные зоны;  
зона инженерной и транспортной инфраструктуры;  
зона специального назначения;  
зона сельскохозяйственного использования.

Скобелевское сельское поселение Гулькевичского района граничит:

- на севере - с сельским поселением Кубань;
- на востоке - с Николенским сельским поселением;
- на западе - с Тбилисским районом;
- на юге - с Курганинским районом.

Общая площадь Скобелевского сельского поселения составляет 6797,87 га (67,98 км<sup>2</sup>).

Основу экономического потенциала Скобелевского сельского поселения составляет сельское хозяйство.

На территории поселения осуществляют свою деятельность 48 индивидуальных предпринимателей, а также 239 личных подсобных хозяйств. Площадь под посевами основных сельскохозяйственных культур составляет 5 300 га.

Численность населения Скобелевского сельского поселения по состоянию на 1 января 2026 г. составила 1630 человек.

1.1.4.2. Климатические характеристики Скобелевского сельского поселения Гулькевичский район в таблицах.

Таблица 1.1.1 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по Скобелевскому сельскому поселению в 2025 г.

| I    | II | III | IV   | V    | VI | VII  | VIII | IX   | X  | XI  | XII |
|------|----|-----|------|------|----|------|------|------|----|-----|-----|
| -2,1 | -1 | 4,1 | 11,7 | 17,2 | 21 | 23,7 | 23,2 | 17,8 | 11 | 4,9 | 0,4 |

Таблица 1.1.2 – Средняя и максимальная суточная амплитуда температуры наружного воздуха по Скобелевскому сельскому поселению за отопительный сезон 2024-2025 гг.

| X    | XI   | XII  | I    | II   | III  | IV   |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 10,5 | 7,7  | 6,3  | 6,5  | 7,4  | 9,3  | 12,4 |
| 22,8 | 18,9 | 23,1 | 19,8 | 21,6 | 21,5 | 23,4 |

| 1                                                                                           | 2    | 3    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца                    | 6,9  | °C   |
| Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха $\leq 0$ , °C        | 72   | сут. |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха $\leq 0$ , °C  | -1,5 | °C   |
| Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха $\leq 8$ , °C        | 157  | сут. |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха $\leq 8$ , °C  | 1,3  | °C   |
| Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха $\leq 10$ , °C       | 173  | сут. |
| Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха $\leq 10$ , °C | 2    | °C   |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца                  | 83   | %    |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного месяца           | 77   | %    |
| Количество осадков за ноябрь-март                                                           | 242  | мм   |
| Преобладающее направление ветра за декабрь - февраль                                        | В    |      |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92                           | -22  | °C   |
| Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха $\leq 8$ , °C     | 3,4  | м/с  |

К опасным гидрометеорологическим явлениям, способным угрожать устойчивости зданий, сооружений и технологического оборудования относятся: штормовые и ураганные ветра (25-30 м/с и более), сильные дожди (10-20 мм/час и более), аномально высокие и аномально низкие температуры, снежные и ледяные корки, грозы, лядиной дождь.

## 1.2. Описание системы централизованного теплоснабжения

Единой теплоснабжающей организацией Гулькевичского района на 31 декабря 2025 г. является филиал акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания» «Гулькевичские тепловые сети».

АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» обслуживает 1 газовую котельную суммарной установленной тепловой мощностью 0,22 Гкал/ч. систем отопления преимущественно независимая; система ГВС – закрытая.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет – 20,0 м. Установленная тепловая мощность избыточна и ее резервы составляют – 0,22 Гкалчас. Основной вид топлива для котельной – природный газ. Система теплоснабжения находится в удовлетворительном состоянии и готова производить тепловую энергию в необходимом объеме в период низких температур наружного воздуха.

Полный перечень источников тепловой энергии на территории Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района представлен в приложении 1 к настоящему Порядку (плану).

1.3. Организации, связанные с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и ГВС.

1.3.1. Достижение результата при ликвидации последствий аварийных ситуаций и минимизации ущерба от их возникновения во многом зависит от согласованности действий ответственных лиц организаций (учреждений), связанных с эксплуатацией систем теплоснабжения и предоставлением коммунальных услуг по отоплению и ГВС (органы местного самоуправления, надзорные органы, теплоснабжающие (теплосетевые), электроснабжающие, газоснабжающие, водопроводно-канализационного хозяйства, социальной сферы, организации, управляющие многоквартирными домами).

1.3.2. Данные о сетевых организациях, связанных с функционированием систем теплоснабжения, на территории Скобелевского сельского поселения Гулькевичский район представлены в приложении 2 к настоящему Порядку (плану).

1.3.3. Лица, ответственные за исполнение Порядка (плана), назначаются местными распорядительными документами:

Главой Скобелевского сельского поселения;

ведущий специалист Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района;

руководителями муниципальных экстренных оперативных служб;

руководителями организаций, функционирующих в системах теплоснабжения;

руководителями организаций, связанных с функционированием систем теплоснабжения;

руководителями организаций, управляющих многоквартирными домами.

1.3.4. При ликвидации аварийных ситуаций требуется чёткая и оперативная работа ответственных лиц, что возможно при соблюдении спокойствия, знания ситуации в системе теплоснабжения, оборудования и действующих инструкций, умения применять результаты электронного моделирования.

1.3.5. Все ответственные лица, указанные в Порядке (плане) обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

1.3.6. Контактные данные ответственных лиц для взаимодействия по устранению аварийных ситуаций на объектах системы теплоснабжения от организаций (учреждений), связанных с ликвидацией аварийных

ситуаций в системе теплоснабжения на территории Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района приведены в приложении 4.

1.3.7. Сведения по ответственным лицам сформированы по состоянию на дату разработки Порядка (плана), и подлежат ежегодной корректировке указанных в нем сведений (должностей, Ф.И.О., контактных данных ответственных лиц) при актуализации Порядка (плана), с учетом произошедших изменений.

1.4. Сведения о жилых зданиях и социально -значимых объектах (далее - СЗО), имеющих централизованное теплоснабжение.

1.4.1. Теплоснабжение социально-значимых объектов (далее – СЗО) на территории Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района обеспечивается от централизованных источников тепловой энергии.

Перечень жилых зданий и СЗО потребителей тепловой энергии, подключенных к системам централизованного отопления на территории Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района представлено в приложении 5.

1.5. Потребители категории надежности в системах теплоснабжения на территории Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района.

1.5.1. Согласно п.п. 4.2 Свода правил СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения подразделяются на три категории:

первая категория - потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494 «Здания жилые и общественные», больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, химические и специальные производства, и т.п.;

вторая категория потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч: жилые и общественные здания до +12 °С; промышленные здания до + 8 °С;

третья категория - остальные потребители.

1.5.2. Категория надежности теплоснабжения зависит от типа здания и его назначения. К каждой категории предъявляются свои требования по качеству коммунальной услуги, а также возможности отключения отопления на определенный период времени.

1.5.3. При возникновении аварийных ситуаций на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иное не установлено договором теплоснабжения) требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

Перечень потребителей в системах теплоснабжения на территории Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района с распределением их по источникам тепловой энергии представлен в Приложении 1.

## Раздел 2.

Сценарии наиболее вероятных и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Определение, наиболее вероятные и наиболее опасные по последствиям аварии, источники (места) их возникновения.

2.1.1. Аварийная ситуация – технологическое нарушение, приведшее к разрушению или повреждению сооружений, или оборудования, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии.

2.1.2. Аварийные ситуации подразделяются на четыре группы в зависимости от последствий:

на приводящие к прекращению теплоснабжения потребителей в отопительный период на срок более 24 часов;

на приводящие к разрушению или повреждению оборудования объектов, которое привело к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок 3 суток и более;

на приводящие к разрушению или повреждению сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей;

на не повлекшие последствия, перечисленные выше, но вызвавшие перерыв теплоснабжения потребителей на срок более 6 часов или приведшие к снижению температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению с температурным графиком системы теплоснабжения.

2.1.3. Наиболее вероятными причинами возникновения аварийных ситуаций в работе систем теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района могут послужить:

неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение и гололед);

человеческий фактор (неправильные действия персонала);

прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии;

внеплановые (аварийные) остановки (выход из строя) оборудования и участков тепловых сетей на объектах систем теплоснабжения.

2.1.4. Наиболее вероятными являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения подачи электрической энергии на сетевые

и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов на ЦТП и насосных станций, по одному из питающих вводов;

полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения на срок менее 4 часов, при отсутствии на нем аккумулирующих резервуаров.

возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя наибольшего по производительности котла на источнике тепловой энергии независимо от категории надежности котельной, требующего восстановления более 6 часов в отопительный период, при этом невозможно обеспечивать количество тепловой энергии, отпускаемой потребителям второй и третьей категорий надежности в размере предусмотренном договором теплоснабжения.

порыв (инциденты) на распределительных участках тепловых сетей, при наличии резервирования возможности резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

порыв (инцидент) на магистральных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей;

порыв (инцидент) на распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым имеется возможность резервирования от других источников или других участков тепловых сетей.

2.1.5. Наиболее опасными в Скобелевском сельском поселении Гулькевичского района по последствиям являются следующие сценарии аварийных ситуаций:

нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного полного прекращения подачи электрической энергии на сетевые и подпиточные насосы источника тепловой энергии, подкачивающих насосов ЦТП и насосных станций;

возникновение недостатка (прекращения подачи) (природный газ) на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию по одному из вводов;

полное прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения более 4 часов при отсутствии аккумулирующих резервуаров;

одновременный выход из строя всех котлов источника тепловой энергии;

нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки или химводоочистки;

одновременный выход из строя всех сетевых насосов на источнике тепловой энергии, ЦТП, насосной станции;

порыв (инцидент) на магистральных, распределительных участках тепловых сетей требующий полного или частичного отключения трубопроводов, по которым отсутствует резервирование от других источников или других участков тепловых сетей;

2.1.6. Источниками (местами) возникновения аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района могут быть:

системы, по которым осуществляется поставка энергетических ресурсов и холодной воды на источники тепловой энергии и сооружения на тепловых сетях (ЦТП, подкачивающие насосные станции);

источники тепловой энергии;

тепловые сети и сооружения на них.

Основные причины возникновения и описание аварийных ситуаций, возможных их масштабов и уровней реагирования, типовые действия персонала по ликвидации последствий аварийной ситуации в работе систем теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района представлены в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1 - Перечень возможных аварийных ситуаций, их описание, масштабы и уровень реагирования, типовые действия персонала в работе систем теплоснабжения муниципального образования

| Причина возникновения аварийной ситуации                                              | Описание аварийной ситуации                                        | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия                                                                                                                                      | Уровень реагирования (местный <sup>1</sup> , объектовый <sup>2</sup> ) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прекращение подачи электроэнергии на источник тепловой энергии, ЦТП, насосную станцию | Остановка работы источника тепловой энергии, ЦТП, насосной станции | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный (муниципальный)                                                | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 2.Сообщить об отсутствии электрической энергии в аварийно-диспетчерскую службу электросетевой организации.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 3. Перейти на резервную схему питания (второй ввод) или автономный источник электроснабжения (дизель-генератор)                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 4. При длительном отсутствии электрической энергии организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами                                                                                                                    |
| Прекращение подачи холодной воды на источник тепловой энергии, ЦТП                    | Ограничение работы источника тепловой энергии                      | Ограничение циркуляции теплоносителя в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях                                                                      | Местный (муниципальный)                                                | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки воды в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 2.Сообщить об отсутствии холодной воды в аварийно-диспетчерскую службу водоснабжающей организации.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 3.При длительном отсутствии подачи воды и открытой системе ГВС, отключить ГВС и организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами                                                                                       |
| Прекращение подачи топлива на источник тепловой энергии                               | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии               | Снижение температуры теплоносителя поступающего в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях                                                           | Местный (муниципальный) (топливо – газ)                                | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 2.Сообщить о прекращении подачи топлива в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 3. Организовать переход на резервное топливо (при его наличии)                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 4. При отсутствии резервного топлива и превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплоснабжения и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          | Объектовый (локальный) (топливо – мазут, газ)                          | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 2. Сообщить об отсутствии подачи топлива руководителю организации                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 3. Организовать переход на резервное топливо при его наличии                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 4. Организовать работы по восстановлению подачи топлива персоналом своей организации                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 5. При длительном отсутствии подачи топлива организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами                                                                                                                           |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Взрыв газо-воздушной смеси на источнике тепловой энергии                              | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии               | Прекращение подачи теплоносителя в систему теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях                                                                          | Местный (муниципальный) (топливо – газ)                                | 1.Сообщить об ограничении (отсутствии) поставки топлива в аварийно-дежурную службу своей организации                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 2.Сообщить о взрыве газо-воздушной смеси в аварийно-диспетчерскую службу газораспределительной организации                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 3. Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 4. Оказать помощь пострадавшим                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 5. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 6. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплоснабжения и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами                                 |
| Авария на газопроводе                                                                 | Остановка нагрева воды на источнике тепловой энергии               | Снижение температуры теплоносителя в системе теплоснабжения                                                                                                                              | Местный (муниципальный)                                                | 1.Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 2.Действовать согласно Плану ликвидации аварии в газовом хозяйстве                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 3. Оказать помощь пострадавшим                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>1</sup> Местный уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) не подконтрольных ресурсоснабжающей организации.

<sup>2</sup>Объектовый уровень – при котором аварии, инциденты и ограничения поставки энергетического ресурса происходят на объектах (оборудовании) ресурсоснабжающей организации.

| Причина возникновения аварийной ситуации                           | Описание аварийной ситуации                               | Возможные масштабы аварийной ситуации и последствия                                                                                                                                      | Уровень реагирования (местный <sup>1</sup> , объектовый <sup>2</sup> ) | Действия персонала организации, функционирующей в системах теплоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                           | потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях                                                                                                                                    |                                                                        | 4. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в подаче газа организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплоснабжения и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами                                                                        |
| Выход из строя котла (котлов)                                      | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Ограничение (прекращение) подачи теплоносителя в систему отопления потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях                                                                 | Объектовый (локальный)                                                 | Выполнить переключение на резервный котел. При невозможности переключения и снижении отпуска тепловой энергии организовать работы силами персонала своей организации. При длительном отсутствии работы котла организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами |
| Выход из строя сетевого (сетевых) насоса                           | Ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения потребителей, понижение температуры воздуха в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем | Местный                                                                | 1.Выполнить переключение на резервный насос. При невозможности переключения организовать работы силами персонала своей организации                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 2. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в работе насоса организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплоснабжения и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами                                                                      |
| Пожар в ЦТП, котельной или в непосредственной близости от объекта. | Блокирование работы объекта                               | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем                      | Объектовый<br>Местный                                                  | 1. Сообщить о происшествии в пожарную службу                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 2. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 3.Принять меры по предотвращению пожара помещения                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 4.Оказать помощь пострадавшим                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 5.Организовать тушение пожара имеющимися средствами пожаротушения                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 6. Произвести отключение электрооборудования с установкой запрещающих и предупреждающих плакатов                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 7. Вызвать пожарную команду                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 8. Сообщить о пожаре в аварийно-диспетчерскую службу своей организации                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 9. При превышении допустимого времени устранения последствий возгорания организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплоснабжения и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами                                                                                   |
| Предельный износ элементов сетей, гидродинамические удары          | Порыв (инциденты) на тепловых сетях                       | Прекращение циркуляции в части системы, системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем       | Объектовый (локальный)                                                 | 1. Сообщить о происшествии в аварийно-диспетчерскую службу своей организации.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 2.Организовать переключение теплоснабжения поврежденного участка от другого участка тепловых сетей (через секционирующую арматуру)                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 3. Оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 4. При необходимости организовать устранение последствий аварийной ситуации силами персонала своей организации                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 5. При превышении допустимого времени устранения аварийных нарушений в тепловой сети и длительном отсутствии циркуляции теплоносителя организовать слив теплоносителя для предотвращения размораживания систем теплоснабжения и тепловой сети силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами                     |
|                                                                    |                                                           | Прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание наружных тепловых сетей и внутренних отопительных систем                      | Местный                                                                | 1. Организовать устранение аварии (инцидента) силами ремонтного персонала своей организации                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 2. При возможности временной подачи теплоносителя, оптимальную схему теплоснабжения населенного пункта (части населенного пункта) определить с применением электронного моделирования                                                                                                                                                                   |
|                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                          |                                                                        | 3. При длительном отсутствии циркуляции организовать работы по предотвращению размораживания силами персонала своей организации и организаций, управляющих многоквартирными домами                                                                                                                                                                      |

2.2. Значение времени готовности к проведению работ по устранению аварийных ситуаций

2.2.1. Готовность теплоснабжающих организаций к проведению работ по устранению аварийных ситуаций в системах теплоснабжения базируется на показателях укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием, наличия основных материально-технических ресурсов, а также укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания.

2.2.2. Время сбора сил и средств аварийно-ремонтной бригады на месте возникновения аварийной ситуации не должно превышать 30 минут с момента получения оповещения об происшествии от диспетчера или граждан (в последнем случае – с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки).

2.2.3. В зависимости от вида и масштаба аварийной ситуации организацией, функционирующей в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района, принимаются неотложные меры по проведению локализации аварийной ситуации, ремонтно-восстановительны и других работ, исключающих повторение происшествия, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в жилые дома и СЗО.

2.2.4. Нормативное время готовности к работам по ликвидации последствий аварийной ситуации непосредственно на месте происшествия не должно превышать 60 минут.

2.3. Значение времени для выполнения работ по устранению аварийных ситуаций

2.3.1. Планирование ремонтно-восстановительных работ на объектах системы централизованного теплоснабжения в случае возникновения аварийной ситуации в Скобелевском сельском поселении Гулькевичского района осуществляется лицом, ответственным за локализацию и ликвидацию происшествия, совместно администрацией Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района и задействованными оперативными службами.

2.3.2. Устранение последствий аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников теплоснабжения (администрации, оперативных экстренных служб, других взаимосвязанных организаций, поставщиков энергоресурсов и потребителей тепла) о происшествии осуществляется в соответствии с регламентами (инструкциями) по взаимодействию аварийно-

диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.

2.3.3. В случае, если возникновение аварийных ситуаций на объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на работоспособность иных смежных инженерных сетей и объектов, организации, функционирующие в системах теплоснабжения, оповещают владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной о происшествии через свои аварийно-диспетчерские службы.

2.3.4. Приложением 1 к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» установлены следующие допустимые продолжительности перерывов предоставления коммунальной услуги:

отопление – не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С; не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С; не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С;

горячее водоснабжение – 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд.

2.3.5. Время на устранение повреждения на участке тепловой сети зависит от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети представлено в Таблица 2.3.1.

Таблица 2.3.1. – Среднее время на проведение работ по восстановлению поврежденного участка тепловой сети в зависимости от диаметра трубопровода и расстояния между секционирующими задвижками на тепловой сети.

| Диаметр труб d, м | Расстояние между секционирующими задвижками l, км | Среднее время восстановления, ч |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| 0,1-0,2           | -                                                 | 5                               |
| 0,4-0,5           | 1,5                                               | 10-12                           |
| 0,6               | 2-3                                               | 17-22                           |
| 1                 | 2-3                                               | 27-36                           |

2.3.6. Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях.

Таблица 2.3.2 - Значение нормативного времени на устранения аварийной ситуации устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха и температуры в жилых помещениях

| № п/п | Вид аварийной ситуации | Время на устранение, час. | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, °С |     |     |           |
|-------|------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------|
|       |                        |                           | 0                                                                              | -10 | -20 | более -20 |
| 1     | 2                      | 3                         | 4                                                                              | 5   | 6   | 7         |
| 1     | Отключение отопления   | 2                         | 18                                                                             | 18  | 15  | 15        |
| 2     | Отключение отопления   | 4                         | 18                                                                             | 15  | 15  | 15        |
| 3     | Отключение отопления   | 6                         | 15                                                                             | 15  | 15  | 10        |
| 4     | Отключение отопления   | 8                         | 15                                                                             | 15  | 10  | 10        |

2.3.7. Действия персонала при ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям правил технической эксплуатации и техники безопасности систем теплоснабжения, производственных инструкций.

2.3.8. Критерии отказа теплоснабжения для зданий прогнозируется в соответствии с условиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30 июня 2023 г. № 469/пр «Об утверждении Изменения № 2 к СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99\* Строительная климатологии».

Таблица 2.3.3 – Требуемая подача тепловой энергии при авариях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях

| Наименование показателя                                                                                                                                  | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °С (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                          | - 10                                                                                                                                                                      | - 20 | - 30 | - 40 |
| 1                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                         | 3    | 4    | 5    |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий, %, до | 78                                                                                                                                                                        | 84   | 87   | 91   |

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице 2.3.4., по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица 2.3.4. – Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, час | Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха, t °С |      |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                              | 0                                                                                              | - 10 | - 20 | - 30 |

|    |     |     |     |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
| 1  | 2   | 3   | 4   | 5   |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции считают в часах.

120 часов – для тяжёлых массивных кирпичных старых зданий с чугунными радиаторами и большим объёмом воды в системе отопления.

40 – 20 часов – для лёгких домов с увеличением количества и размеров окон, уменьшением толщины стен из-за использования лёгких утеплителей.

Для одного и того же здания коэффициент аккумуляции угловых помещений верхних этажей меньше, чем у срединных помещений средних этажей, в 1,5 – 2 раза.

На основании приведенных данных осуществлен расчет времени, имеющееся для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития событий, замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача тепловой энергии.

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определено время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С в соответствии с сводом правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003. Тепловые сети». Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 (утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 июня 2012 г. № 280).

Теплоснабжающая организация имея сведения о диаметре труб тепловых сетей на аварийном участке прогнозно определит условия восстановления теплоснабжения при технологических нарушениях на тепловых сетях и их сроки.

Таблица 2.3.4. Сроки восстановления теплоснабжения при технологических нарушениях на тепловых сетях в сроки

|                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч. |
| До 300                          | 15                                      |

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

### Раздел 3.

#### Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

3.1. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения по оперативным службам

3.1.1. Для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.

3.1.2. Для решения задач по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения привлекаются оперативные подразделения организаций (учреждений) связанных с функционированием систем теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района.

3.2. Сведения о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

3.2.1. К ремонтным работам посменно, а при необходимости в круглосуточном режиме, привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, используются материалы организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района в ведении которых находится система централизованного теплоснабжения и специальная техника и оборудование привлеченных организаций.

3.2.2. Количество сил и средств, необходимых для ликвидации аварийной ситуации должно определяться ежегодно и утверждаться нормативным документом организаций, которые могут быть привлечены к указанным работам.

3.2.3. Количество сил и средств, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района для организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, утверждаются ежегодно главным инженером организации.

3.2.3.1. Сведения о составе средств, предусмотренных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями для устранения аварийных ситуаций и о количестве сил и средств, необходимых при ликвидации последствий аварийных ситуаций, по оперативным подразделениям организаций (учреждений) на территории Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района представлено в Приложении 3 к настоящему Порядку (плану).

## Раздел 4.

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона о теплоснабжении.

4.1. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения.

4.1.1. В соответствии с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие организации и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соглашение об управлении системой теплоснабжения МО Гулькевичский район предметом соглашения, является порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в соответствии с требованиями Федерального закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» между единой теплоснабжающей организацией Гулькевичского района (филиал акционерного общества «Автономная теплоэнергетическая компания» «Гулькевичские тепловые сети» - далее АО «АТЭК») муниципальным предприятием «Водоканал» муниципального образования Гулькевичский район для которых обязательными условиями соглашения являются:


- 1) определение соподчиненности диспетчерских служб теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций, порядок их взаимодействия;
- 2) порядок организации наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
- 3) порядок обеспечения доступа сторон соглашения или, по взаимной договоренности сторон соглашения, другой организации к тепловым сетям для осуществления наладки тепловых сетей и регулирования работы системы теплоснабжения;
- 4) порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций в чрезвычайных ситуациях и аварийных ситуациях.

4.1.2. Ответственность организаций-сторон соглашения об управлении системой теплоснабжения определяется балансовой принадлежностью тепловых сетей и фиксируется в акте

разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон, прилагаемом к соглашению об управлении системой теплоснабжения.

4.2. В целях достижения наилучшего результата при устранении последствий аварийной ситуации, помимо существующих внутренних регламентов, теплосетевым, теплоснабжающим организациям, структурным подразделениям администрации Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района, организациям водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, организациям ответственным за эксплуатацию жилищного фонда следует руководствоваться общей схемой взаимодействия всех задействованных лиц, представленной в п. 4.3.

#### 4.3 Порядок взаимодействия сил и средств по ликвидации аварийной ситуации

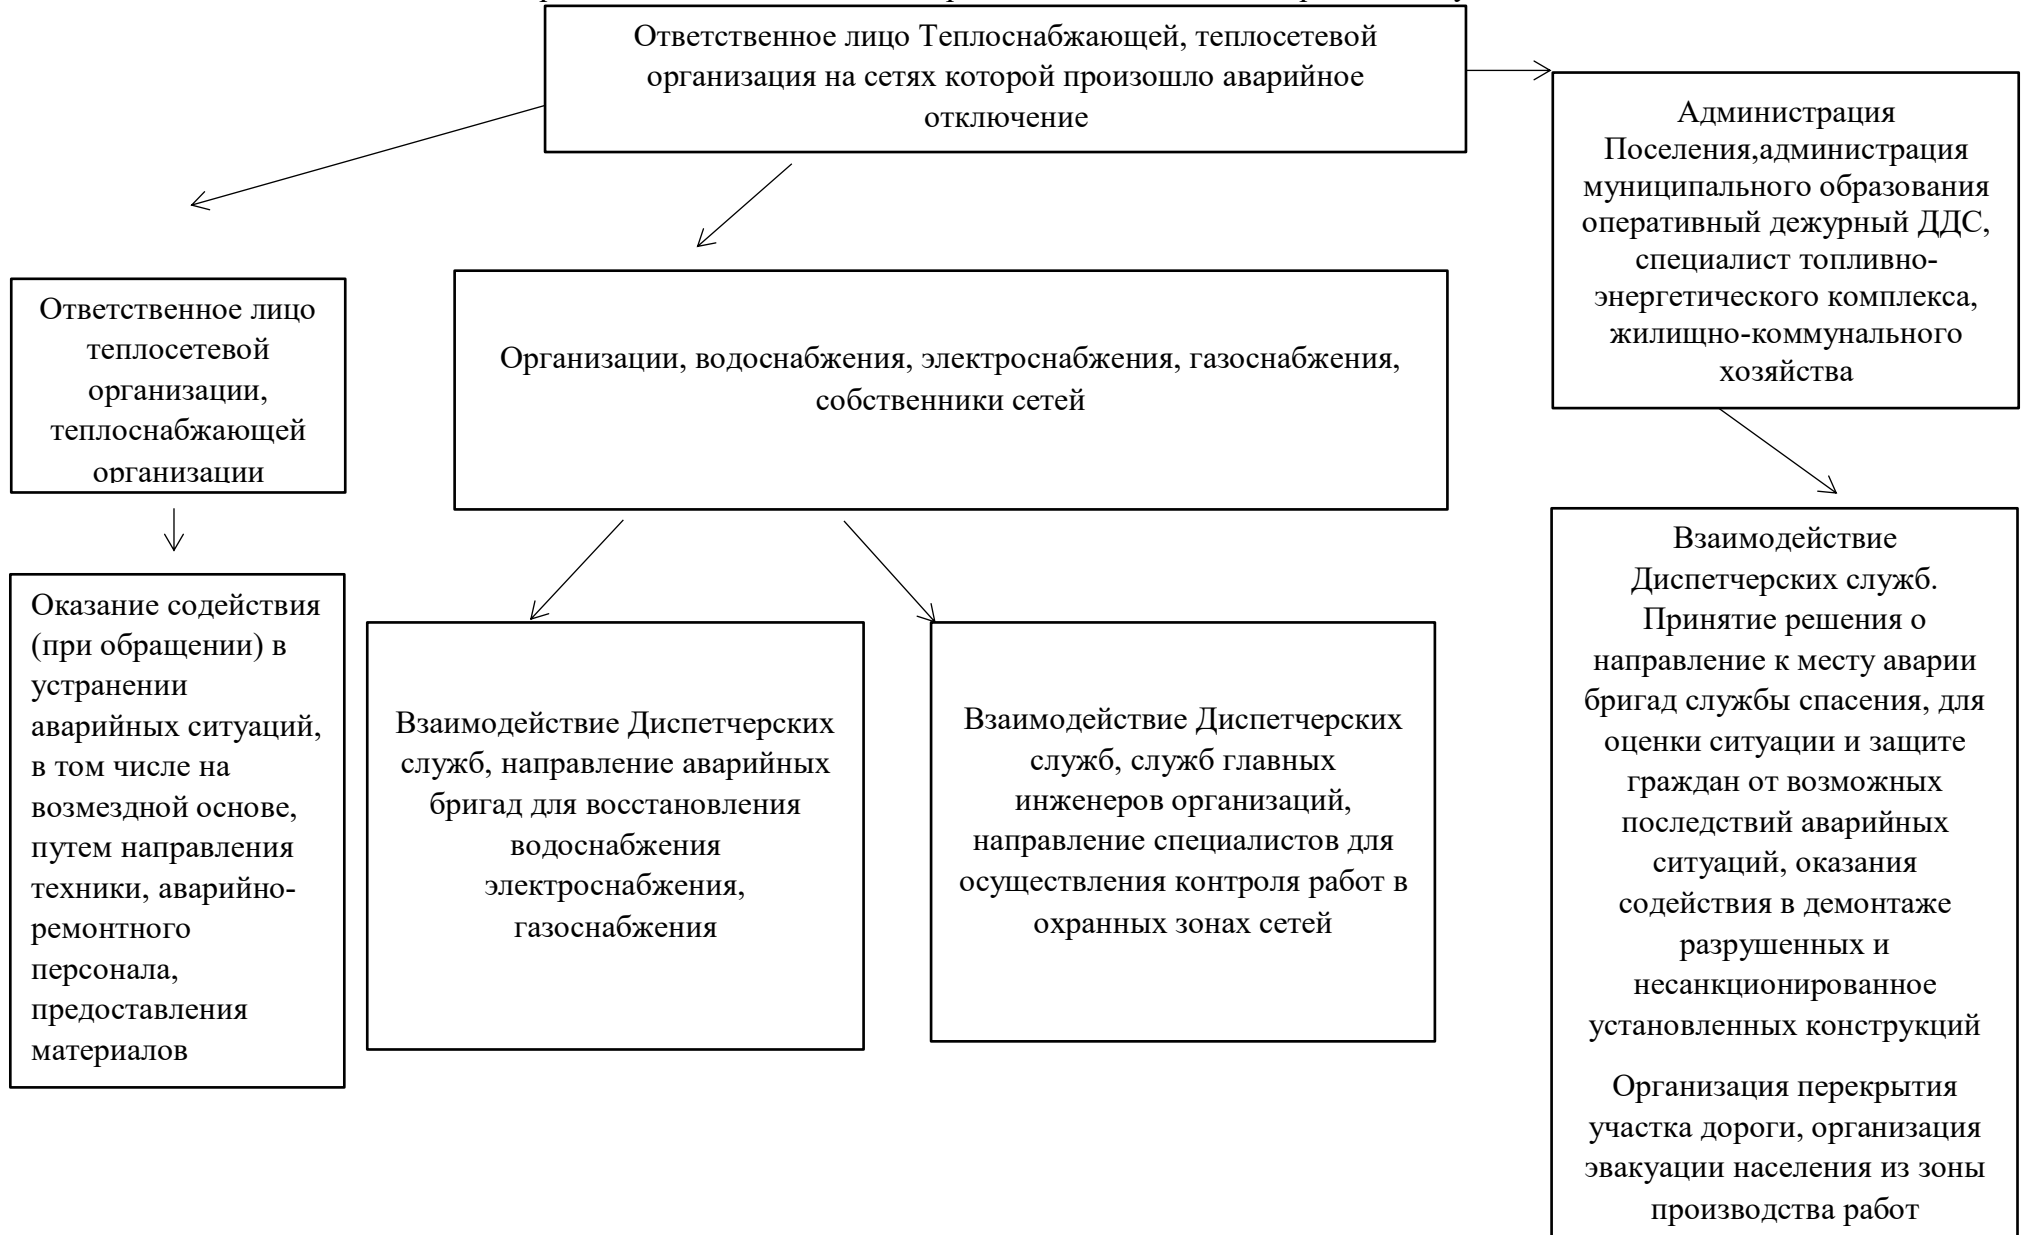

## Раздел 5.

### Состав и дислокация сил и средств.

5.1. Состав сил и средств для локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.1.1. Состав сил в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района, привлекаемых в рамках своих полномочий для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения:

а) в администрации Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района:

ведущий специалист курирующий работу управления топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта;

операторы Единой дежурной диспетчерской службы муниципального образования Гулькевичский район (далее – ЕДДС), находящиеся на смене.

б) в организациях, функционирующих в системах теплоснабжения муниципального образования:

главный инженер;

диспетчер аварийно-диспетчерской службы;

персонал производственно-технической службы;

инженерно-технические работники и операторы (машинисты) дежурной смены котельных;

члены аварийно-ремонтных бригад.

в) в оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

оперативный дежурный персонал;

выездные бригады, выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке типовыми штатными расписаниями.

г) в экстренных оперативных службах обеспечивающих функционирование систем теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района только при локализации и ликвидации аварийных ситуаций:

оперативный дежурный персонал;

выездная аварийно-ремонтные бригады в соответствии с утверждёнными в установленном порядке штатными расписаниями.

д) в организациях, управляющих многоквартирными домами:

персонал аварийно-диспетчерской службы.

5.1.2. Состав средств в учреждениях и организациях связанных с функционированием систем теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района, требуемых при выполнении ими своих

функций для локализации и ликвидации аварийной ситуации в системах централизованного теплоснабжения:

- оргтехника и средства связи;
- программное обеспечение;
- легковой, в том числе дежурный и грузовой автомобильный транспорт;
- специализированные автомобили – ремонтные, медицинские, противопожарные;
- грузоподъемная и землеройная техника;
- сварочное оборудование;

Состав средств ежегодно определяется и утверждается нормативным документом организаций (учреждений), которые могут быть привлечены для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах централизованного теплоснабжения.

Для локализации аварийных ситуаций каждые организации и учреждения, связанные с функционированием систем Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района должна располагать необходимыми инструментами и материалами. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормативами, место хранения определяется главным инженером организации.

5.1.3. Количественный состав сил для локализации и ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района (перечень материальных ресурсов, которые необходимо зарезервировать для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения) определенный организациями (учреждениями) на 2026 г. представлен в приложении 3 настоящего Порядка (плана).

## 5.2. Дислокация сил и средств при локализации и ликвидации аварийных ситуаций

5.2.1. Дислокация (размещение) сил в режиме повседневной эксплуатации систем централизованного теплоснабжения в Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района и осуществляется на стационарных пунктах (местах), по месту нахождения ответственных лиц и персонала. Пункты (рабочие места) оснащены средствами связи, необходимыми техническими средствами и документацией.

5.2.2. При возникновении аварийных ситуаций дислокация средств может измениться в зависимости от функционального назначения сил, к которым они приписаны:

- остаются на пунктах управления: средства оперативного персонала (ЕДДС, дежурного персонала экстренных оперативных служб);

- перемещаются в центр событий для использования при локализации и ликвидации происшествия: средства аварийно-ремонтных бригад (организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, противопожарной и спасательной службы МЧС России, органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, службы

Скорой медицинской помощи, аварийной газовой службы, привлекаемых организаций).

5.2.3. Дислокация аварийно-спасательных формирований должна осуществляться таким образом, чтобы обеспечивалась возможность прибытия к любому объекту в своей зоне ответственности за время, не превышающее нормативное, с момента поступления дежурному персоналу сигнала о возникновения аварийной ситуации.

Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия, представлено в таблице 5.2.1.

Таблица 5.2.1 - Нормативное время прибытия организаций, функционирующих в системах теплоснабжения и экстренных оперативных служб на место происшествия

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения                                 | Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Организации, функционирующие в системах теплоснабжения муниципального образования               | немедленно, Ч+0ч.30мин.<br><i>(не определен)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Противопожарная и спасательная служба МЧС России на территории муниципального образования       | Ч+0ч.10 мин. в городской местности;<br>Ч+0ч.20 мин. в сельской местности<br><i>(п.1 ст. 76 Федерального закона от 22.07.2008 №112-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)</i>                                                                                                                                                       |
| Орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на территории муниципального образования | незамедлительно (протяженность маршрута патрулирования должна обеспечивать прибытие наряда к месту происшествия (как правило, не более чем в течение 5-7 минут) и не может превышать 6 км для патрулей на автомобиле, 4 км для патрулей на мотоцикле, 1,5 км для пеших патрулей)<br><i>(п.1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции»)</i> |
| Служба Скорой медицинской помощи на территории муниципального образования                       | Ч+0ч.20 мин. для оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме;<br>Ч+2ч.00 мин. для оказания скорой медицинской помощи в неотложной форме<br><i>(п.6 прил. №2 Приказа Министерства здравоохранения РФ от 20.06.2013 №338н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»)</i>                  |
| Аварийная газовая служба на территории муниципального образования.                              | Ч+0ч.40 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Наименование организации (учреждения), адрес места расположения                                               | Время прибытия на место происшествия с момента поступления вызова                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               | <i>(п.11.2 Постановления Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003 №9 «Об утверждении правил безопасности систем газораспределения и газопотребления»)</i> |
| 1                                                                                                             | 2                                                                                                                                                  |
| Аварийная служба электросетевой компании на территории муниципального образования                             | немедленно, Ч+1ч.30мин. <i>(не определен)</i>                                                                                                      |
| Аварийная служба организации водопроводно-канализационного хозяйства на территории муниципального образования | немедленно, Ч+1ч.30мин. <i>(не определен)</i>                                                                                                      |

5.2.4. При необходимости, по решению ответственного руководителя работ, для локализации и ликвидации аварийной ситуации в условиях критически низких температур окружающего воздуха могут быть привлечены дополнительные силы и средства.

### 5.3. Действия ответственных лиц при ликвидации аварийных ситуаций

5.3.1. Обеспечение правильности ликвидации последствий аварийных ситуаций в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района и минимизации ущерба от их возникновения зависит от действий ответственных лиц.

Ответственные лица должны действовать согласовано, четко, спокойно, в рамках своих полномочий, определенных должностными и иными действующими инструкциями, со знанием ситуации в системе теплоснабжения, оборудования, настоящим Планом действий и в соответствии складывающейся обстановкой - для недопущения негативного развития происшествия.

Все ответственные лица, указанные в Порядке (плане), обязаны четко знать и строго выполнять установленный порядок своих действий.

Форма Блок-схемы действий ответственных лиц по локализации и ликвидации аварийной ситуации приведена на рисунке 5.3.1.

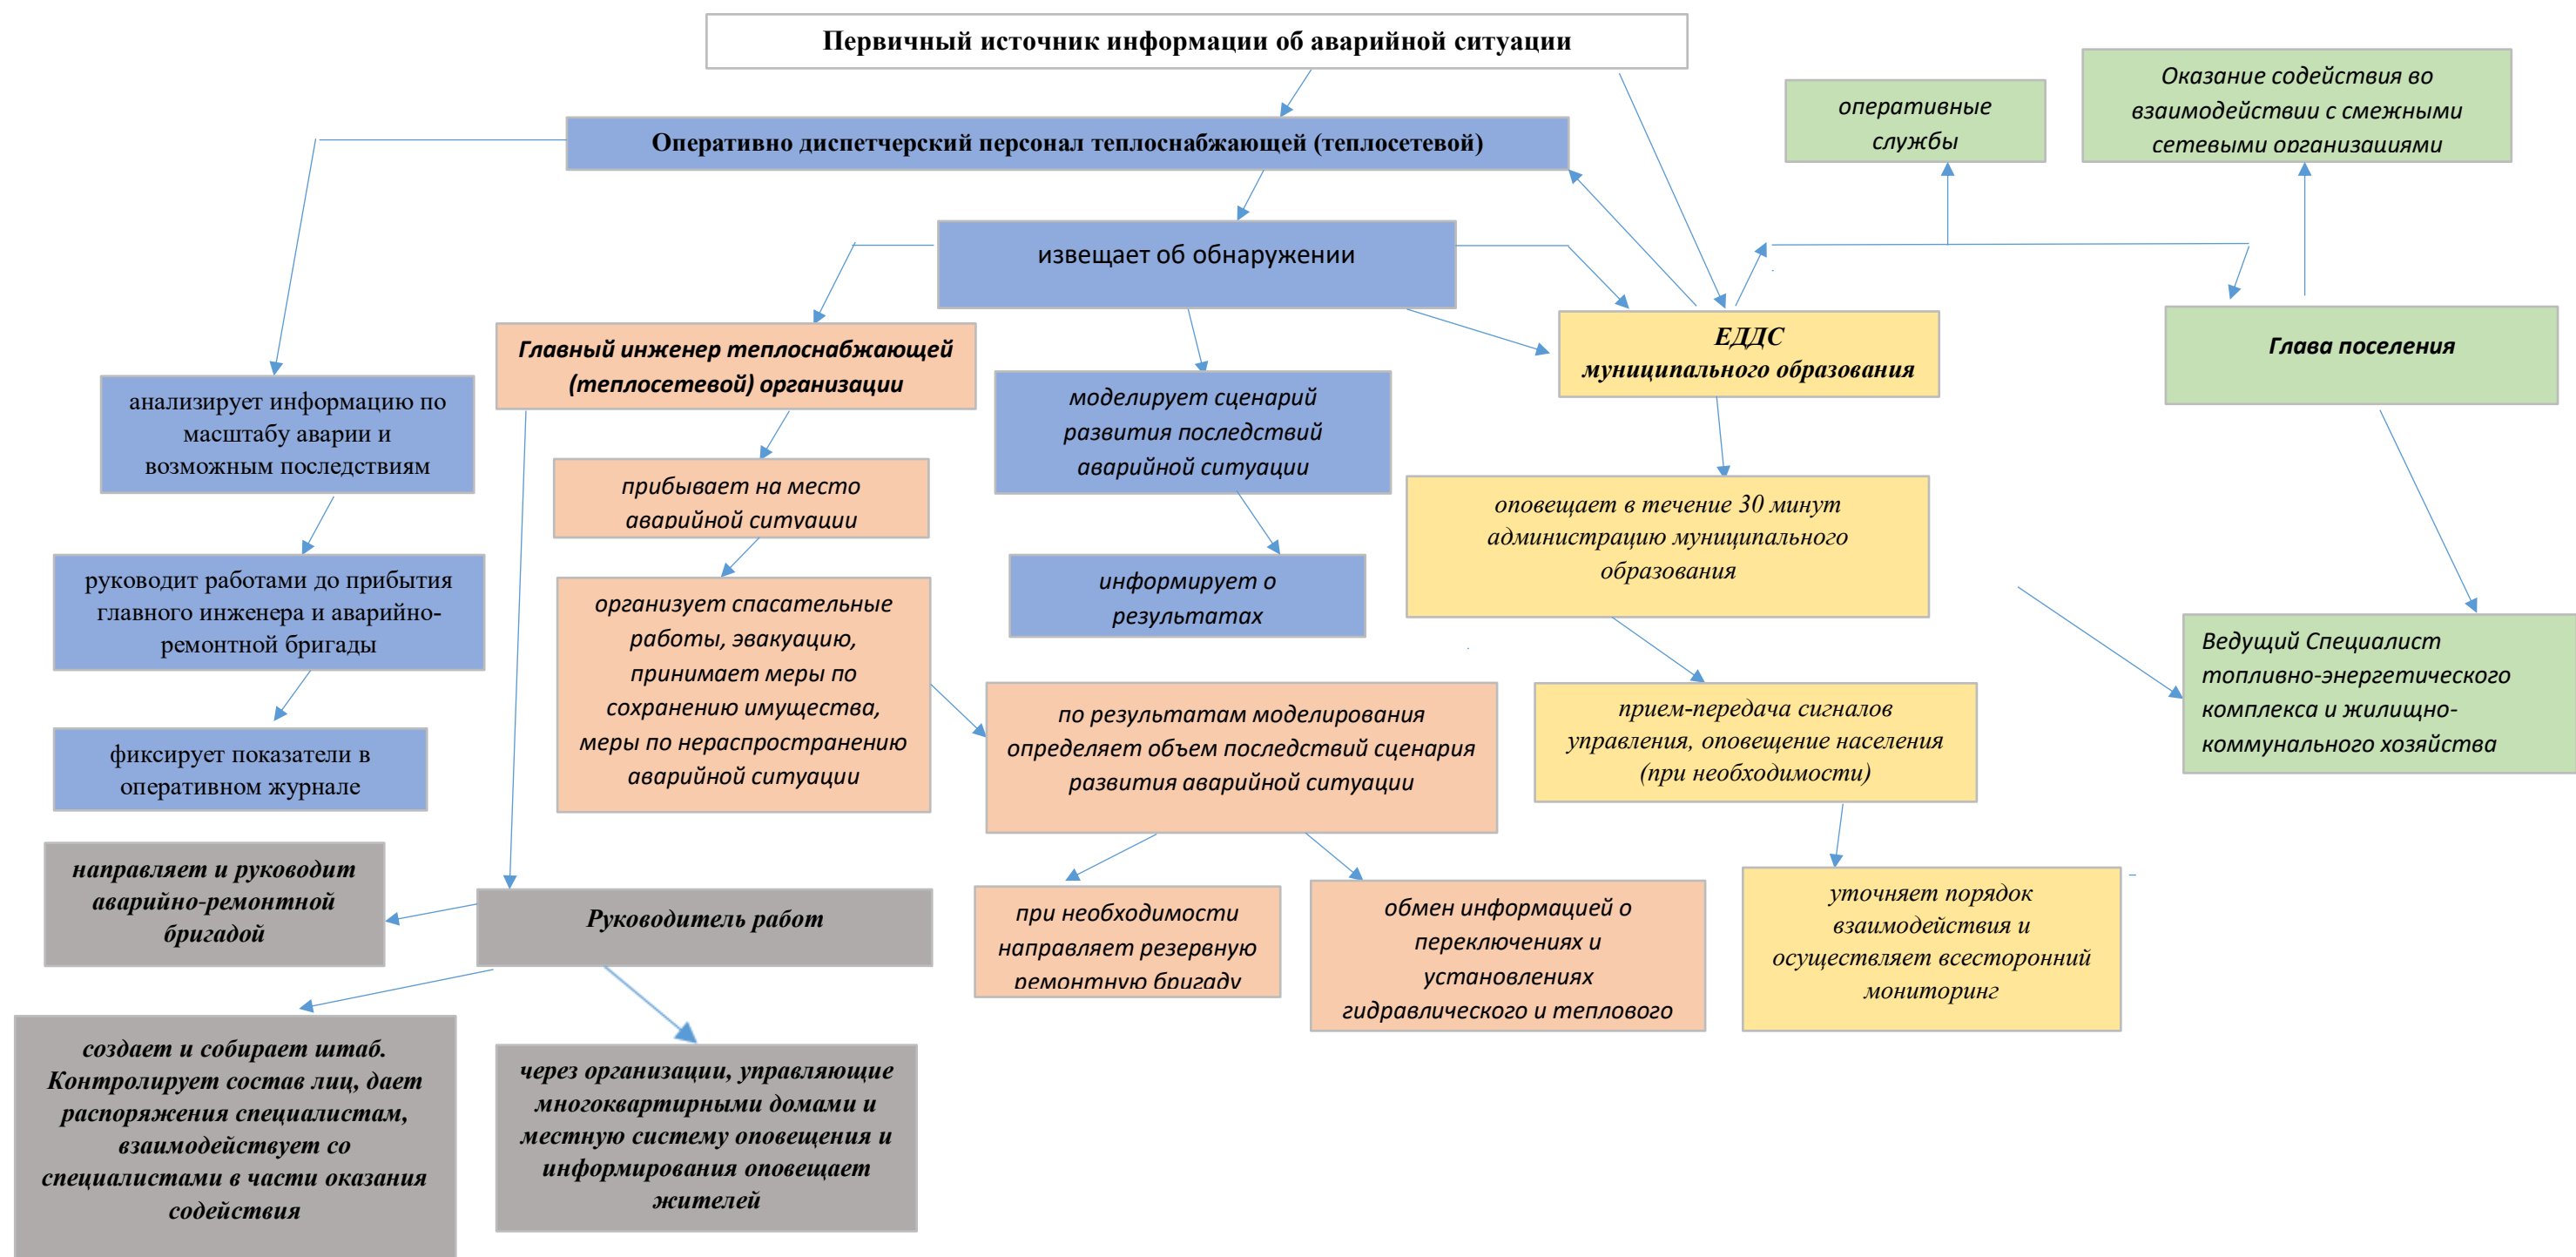


Рисунок 5.3.1 – Форма Блок-схемы действий ответственных лиц поселения по локализации и ликвидации аварийной ситуации в системе теплоснабжения

## Раздел 6

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения  
(в случае если в результате аварий на объекте теплоснабжения может  
возникнуть угроза безопасности населения)

6.1. При повреждении (аварии) на внутридомовых системах теплоснабжения (отопления) АДС эксплуатирующей организации обязана принять все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, отключения поврежденного участка, организации выполнения ремонтно-восстановительных работ, сообщить о случившемся в ЕДДС, принять меры по поддержанию минимальной внутридомовой температуры (не ниже +12 °С) с использованием мобильных теплогенераторов (тепловых пушек) в общедомовых помещениях многоквартирных домов.

6.1.1. О причинах возникновения и сроках устранения аварийной ситуации в системе теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района в зимнее время года повлекшей отключение коммунальных услуг и угрозу безопасности населения, необходимо своевременно информировать жителей. С этой целью ведущий специалист Скобелевского сельского поселения уточняет всю необходимую информацию и передает ее в муниципальный центр управления для размещения по средствам сети интернет и официальном сайте администрации Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района. Также информирует управление топливно-энергетического комплекса, жилищно – коммунального хозяйства и транспорта администрации Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района.

Контроль за качественным и своевременным информированием населения осуществляет муниципальный центр управления в рамках отработки задач по поэтапному контролю хода устранения технологического нарушения

6.1.2. В случае длительного (24 часа и более) отсутствия теплоснабжения у населения в жилых кварталах повлекшее снижение температуры ниже нормативных значений (в отопительный сезон), в Скобелевском сельском поселении Гулькевичского района объявляется режим «ЧС» и проводятся мероприятия по эвакуации пострадавших.

6.1.3. Выезд на место аварии руководителей администрации Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района и структурных подразделений должен осуществляться не позднее установленных ниже сроков, зависящих от температуры наружного воздуха:

не позднее 4 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха выше - 10 °С;

не позднее 2 часов после возникновения повреждения при температуре наружного воздуха от - 10 °С до - 15 °С;

не позднее 30 мин. после возникновения повреждения при температуре

наружного воздуха ниже - 15 °С.

В случае возникновения аварии на объектах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района, при нарушении условий жизнедеятельности 50 человек и более на 1 сутки при условии, что температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °С в отопительный период, Глава Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района отдает распоряжение на незамедлительную организацию постоянной работы штаба по проведению отопительного периода и созыв внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района.

6.1.4. Мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности населения в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения (прекращении подачи тепла в жилые помещения в условиях резкого понижения температуры наружного воздуха в течение длительного времени) являются:

сообщение о возникшей ситуации в организацию и (или) в ЕДДС МО Гулькевичский район по средствам телефонной и мобильной связи лицами, являющимися свидетелями возникновения происшествия;

соблюдение требований норм и правил безопасности и охраны труда;

эвакуация из опасной зоны населения при режиме «ЧС» во взаимодействии с экстренными оперативными службами и аварийно-спасательными формированиями;

обозначение, оцепление опасной зоны, запрет пропусков и передвижения по опасной зоне населения, транспортных средств;

привлечение к выполнению работ по локализации и ликвидации аварийной ситуации специализированных служб и формирований в целях предупреждения дальнейшего развития аварий, угрозы населению;

оповещение населения, проживающего на территории Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района о происшествии;

при повреждениях в сетях централизованного теплоснабжения в зимний период, в случае отрицательных температур наружного воздуха и при превышении нормативного времени на устранения аварийной ситуации, организациям, управляющим многоквартирными домами следует предотвращению размораживания внутридомового оборудования дренировать воду из систем отопления зданий.

6.1.5. Жителям, проживающим на территории Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района в случае возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения для обеспечения безопасности необходимо:

для сохранения в квартире тепла дополнительно заделать щели в окнах и балконных дверях, занавесить их одеялами или коврами;

до эвакуации, разместить членов семьи в одной комнате, временно закрыв остальные, одеться в теплую одежду

и принять профилактические лекарственные препараты от общереспираторных заболеваний и гриппа;

не допускать отопления помещений с помощью электрообогревателей самодельного изготовления, а также электрических плит, т.к. это может привести к возникновению пожара, выхода из строя системы электроснабжения здания. Для обогрева помещения необходимо используйте электрообогреватели только заводского изготовления;

проявлять выдержку и самообладание, оказывая посильную помощь работникам организации, управляющей многоквартирными домами, организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района прибывшим для выполнения ремонтно-восстановительных работ;

в случае эвакуации из жилого помещения - одеть членов семьи в теплую одежду и обувь; отключить в квартире газ, воду и электричество; взять с собой документы, деньги, необходимые продукты, одеяла; закрыть входную дверь квартиры на замок и действовать в соответствии с указаниями уполномоченных работников организации, администрации Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района.

## Раздел 7.

### Организация материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения

7.1. Для формирования сил и средств на устранение последствий аварийных ситуаций создаются и используются: резервы финансовых и материальных ресурсов организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрации Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района.

7.1.2. При организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте производится расчет необходимых для этого сил и средств.

7.1.3. По результатам расчетов составляется соответствующий перечень, в котором учитываются с указанием количества и места хранения:

средства (инструменты, материалы и приспособления, приборы, оборудование и автомобильная и землеройная техника), необходимые для проведения ремонтно-восстановительных и спасательных работ, для эвакуации людей из зоны аварийной ситуации;

аварийный запас средств индивидуальной защиты;

силы необходимые для выполнения локализации и ликвидации аварийных ситуаций;

средства необходимые для возмещения вреда здоровью людей, материального ущерба и прочее.

7.1.4. Организация материально-технического обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций и их последствий на объекте осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения, а при необходимости и администрацией Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района.

Материально-технические средства, которые должны быть задействованы в мероприятиях по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций, используются только для этих целей и не должны применяться для обеспечения в повседневной деятельности организаций, функционирующих в системах теплоснабжения.

7.1.5. Организация инженерного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте – комплекс инженерных мероприятий и задач, выполняемых в целях создания благоприятных условий в ходе проведения наиболее сложных работ по спасению пострадавших, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций.

Задачи инженерного обеспечения ремонтно-восстановительных и других неотложных работ выполняют специализированные

группы имеющие соответствующую подготовку по ремонту и восстановлению газовых, водопроводно-канализационных сетей, линий электропередачи.

Инженерное обеспечения операций по локализации и ликвидации аварийных ситуаций в теплоснабжении и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляется организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района совместно (в рамках своих функциональных обязанностей):

- с администрацией Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района (координация и контроль деятельности, а в случае планируемого срока ликвидации последствий аварийной ситуации в системе централизованного теплоснабжения в зимний период (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) более 4 часов, угрозе для жизни и комфортного проживания людей – непосредственное руководство ведущим специалистом Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района курирующим деятельность отдела топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства;

- с региональными и муниципальными службами мониторинга технологических нарушений, координацию мер по их устранению (Агентство ТЭК, ЕДДС);

- с региональными и муниципальными экстренными оперативными службами (министерства чрезвычайных ситуаций, полиция, скорая помощь, Росгвардия);

- с организациями, связанными с функционированием систем теплоснабжения – водопроводно-канализационного хозяйства, электросетевыми и газораспределительными организациями;

- с организациями, управляющими многоквартирными домами.

7.1.6. Организация финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района за счет финансовых резервов и за счет резервного фонда в установленных законом случаях.

Объем финансовых средств и материальных ресурсов для обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения формируются в организациях одним из следующими способами:

- выделением на отдельном расчетном счету организации собственных денежных средств;

- заключением договора страхования расходов на ликвидацию чрезвычайных ситуаций;

- заключением договора банковской гарантии;

иными способами, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Формирующие резервы финансовые средства должны находиться на счетах эксплуатирующей организации и могут быть использованы по назначению только в результате произошедшей аварийной ситуации.

7.1.7. Организация противопожарного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующими в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района в режиме повседневной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации и территориальными противопожарными и спасательными службами МЧС России в случае возгорания, по вызову.

7.1.8. Организация транспортного обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются организациями, функционирующим в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района, а в случае необходимости привлечением сил и средств специализированных транспортных организаций по отдельным заявкам.

7.1.9. Организация медицинского обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий и их последствий на объекте теплоснабжения осуществляются территориальными службами Скорой медицинской помощи и медицинскими учреждениями, по вызову.

## Раздел 8.

### Документы и инструкции, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций.

8.1. Документами, необходимыми для ликвидации последствий аварийных ситуаций Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района являются:

настоящий Порядок (план);  
действующая нормативно-техническая документация по технике безопасности и эксплуатации теплогенерирующих установок, тепловых сетей и теплопотребляющих установок;  
внутренние инструкции, списки, ведомости, журналы, бланки, графики и т.п. организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, касающиеся эксплуатации и техники безопасности этого оборудования, разработанные на основе действующей нормативно-технической документации с учетом настоящего Порядка (плана);

утвержденные техническим руководителем организации, функционирующей в системах теплоснабжения, схемы систем теплоснабжения, режимные карты работы тепловых сетей и источников тепловой энергии;

В соответствии с приказом риказ Госстроя РФ от 13 декабря 2000 г. № 285 сформирован примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района приведен в Таблица 8.1.

Таблица 8.1. - Примерный перечень производственно-технических документов для дежурного персонала организаций, функционирующих в системах теплоснабжения Скобелевского сельского поселения Гулькевичского района.

| № п/п | Наименование документа                     | Краткое содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1     | Оперативный журнал                         | Регистрация в хронологическом порядке (с точностью до одной минуты) оперативных действий, производимых для обеспечения заданного режима работы теплосети по распоряжениям с указанием лиц, отдавших их. Записи о неисправностях в работе оборудования, аварийных ситуациях и мерах по восстановлению нормального режима. Фиксация допусков на проведение работ, проводимых по нарядам и распоряжениям. Записи о приемке и сдаче смены с регистрацией состояния оборудования (в работе, в резерве, в ремонте). Замечания администрации предприятия (района) тепловых сетей по ведению оперативного журнала и визы о его просмотре |
| 2     | Список ремонтного и руководящего персонала | Должности, фамилии, инициалы, адреса, номера телефонов ремонтного и руководящего персонала предприятия тепловых сетей и теплоснабжающей ТЭЦ (котельной)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3     | Список телефонов городских организаций     | Список телефонов городских (районных) аварийных служб, смежных эксплуатационных, ремонтных и других организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4     | Суточная ведомость теплосети               | Периодическая регистрация параметров и расхода теплоносителя на выводах источника тепла, расхода подпиточной воды, а также показаний КИП насосных станций, заданных параметров теплоносителя за сутки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5     | Оперативная схема тепловых сетей           | Схема трубопроводов, отражающая состояние установленной на них запорной арматуры (открытое или закрытое положение) на текущий момент суток                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | Журнал распоряжений диспетчеру (оператору)                              | Запись оперативных распоряжений руководства предприятия тепловых сетей (района тепловых сетей, служб теплосети)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | 2                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Журнал (картотека) заявок диспетчеру на вывод оборудования из работы    | Регистрация заявок на вывод оборудования из работы, поступивших в ЦДП и РДП от районов теплосети или ТЭЦ (котельных), с указанием наименования оборудования, причины и времени (по заявке) вывода оборудования из работы, а также отключаемых потребителей и их теплопотребления. В журнале отмечается, кому сообщено о разрешении, а также фактическое время вывода оборудования из работы и ввода его в работу |
| 8  | Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям                           | Регистрация нарядов - допусков и распоряжений на проведение работ с указанием содержания работ и места их проведения, производителя работ (наблюдающего), фамилии и инициалов руководителя. При работе по распоряжению указывается лицо, отдавшее распоряжение, приводится состав бригады, производится запись о проведении инструктажа, фиксируются дата и время начала и окончания работ                       |
| 9  | Бланк переключений                                                      | Запись задания на переключение тепловой сети с указанием последовательности производства операций при переключении                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10 | Журнал регистрации параметров в контрольных точках                      | Периодическая запись давления и температуры теплоносителя в контрольных точках тепломагистралей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11 | Журнал анализов сетевой и подпиточной воды                              | Записи результатов анализа сетевой, подпиточной воды и конденсата                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 12 | Список (картотека) абонентов с указанием тепловых нагрузок              | Перечисление абонентов с указанием тепловых нагрузок по воде и пару для теплопотребления каждого вида (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технология и т.д.), их адресов и номеров телефонов, а также лиц, ответственных за теплопотребление                                                                                                                                                          |
| 13 | Перечень резервных источников теплоснабжения ответственных потребителей | Перечисление резервных котельных ответственных потребителей с указанием их адресов и телефонов, а также производительности абонентских котельных                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14 | Журнал дефектов                                                         | Записи о неисправностях тепловых сетей. В журнале указывается дата записи, наименование оборудования или участка теплосети, на котором обнаружены дефекты. Под записью подписывается мастер (бригадир) данного участка. Об устранении дефектов (с указанием произведенных работ и даты) делается запись мастером участка                                                                                         |

|      |                                                                               |                                                                                                                                                                                            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15   | Книга жалоб абонентов                                                         | Запись жалоб абонентов и отметки о принятых мерах                                                                                                                                          |
| 16   | График работы дежурного персонала                                             | Расписание работы дежурного персонала предприятий тепловых сетей                                                                                                                           |
| 1    | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                                          |
| 17   | Список ответственных руководителей и производителей работ                     | Перечисление ответственных руководителей и производителей работ с указанием их должностей, фамилий, инициалов                                                                              |
| 18   | Список должностных лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью     | Перечисление лиц, имеющих право пользования оперативной радиосвязью с указанием их должностей, фамилий, инициалов                                                                          |
| 19   | Список должностных лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях | Перечисление лиц, имеющих право участвовать в оперативных переключениях, с указанием их должностей, фамилий, инициалов                                                                     |
| 20   | Положение о диспетчерском пункте тепловых сетей                               | Определение основного назначения, функций и прав, а также связей диспетчерского пункта с другими подразделениями предприятия теплосети                                                     |
| 2.21 | Положение (должностная инструкция)                                            | Определение прав и обязанностей конкретного должностного лица в соответствии с выполняемыми им функциями (для каждого рабочего места)                                                      |
| 22   | Перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)         | Утвержденный главным инженером перечень инструкций по эксплуатации оборудования (систем, сооружений) для каждого рабочего места                                                            |
| 23   | Инструкции по эксплуатации оборудования (систем, сооружений)                  | Инструкции по эксплуатации основного и вспомогательного оборудования (систем, устройств, сооружений), обслуживаемого дежурным персоналом ПТС, включая вопросы безопасности                 |
| 24   | Журнал заявок на приемку оборудования                                         | Регистрация заявок строительных, монтажных, наладочных и ремонтных организаций, а также абонентов на вызов представителя района теплосети для участия в приемке теплотрассы и оборудования |
| 25   | График текущего ремонта тепловых сетей                                        | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих текущему ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ                                                                            |
| 26   | График капитального ремонта тепловых сетей                                    | Перечень участков тепловых сетей, подлежащих капитальному ремонту, планируемые и фактические сроки выполнения работ                                                                        |
| 27   | График режима работы тепловых сетей (по каждому району на                     | Графики: пьезометрический, температурный, расхода теплоносителя, отпуска тепла                                                                                                             |

|    |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | отопительный и летний периоды)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 28 | Карта уставок технологических защит                                                                            | Наименование защиты (сигнализации) с указанием места установки, типа прибора и установки срабатывания по параметру и времени                                                                                                                                         |
| 1  | 2                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 29 | Перечень оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района теплосети) | Наименование и краткие технические характеристики оборудования, находящегося в оперативном управлении и ведении диспетчера теплосети (района)                                                                                                                        |
| 30 | Схема тепловых сетей                                                                                           | Схема тепловых сетей района (производственного участка) с указанием диаметров трубопроводов, номеров абонентов, обозначением тепловых камер, насосных и дренажных станций, установленных на них оборудования и запорной арматуры                                     |
| 31 | Тепловая схема источника тепла (котельной)                                                                     | Графическое изображение технологических систем (оборудования, трубопроводов и устройств) по выработке и отпуску тепла                                                                                                                                                |
| 32 | Схема трубопроводов сетевой воды источника тепла                                                               | Графическое изображение технологических систем подготовки, распределения и выдачи сетевой воды                                                                                                                                                                       |
| 33 | Схема тепловой камеры (павильона, насосной станции)                                                            | Графическое изображение привязанной к ориентирам на местности тепловой камеры (павильона, насосной станции), находящихся в ней трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры, оборудования и контрольно - измерительных приборов                                   |
| 34 | Планшетная схема на отдельный участок                                                                          | Изображение в плане отдельного участка теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением на них тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, номеров и адресов абонентов с указанием назначения и этажности зданий |
| 35 | Принципиальная схема магистральных сетей                                                                       | Схема магистральных сетей с указанием номеров камер и диаметров ответвлений                                                                                                                                                                                          |
| 36 | Расчетная схема тепловых сетей                                                                                 | Безмасштабная схема тепловых сетей с указанием диаметра и приведенной длины каждого расчетного участка                                                                                                                                                               |
| 37 | Таблицы гидравлического расчета тепловых сетей                                                                 | Результаты расчета потерь напора и величин располагаемых напоров на каждом участке тепловой сети                                                                                                                                                                     |
| 38 | Перечень работ, проводимых по нарядам                                                                          | Перечисление работ, на проведение которых необходимо оформлять наряды - допуски. Перечень утверждается главным инженером ПТС                                                                                                                                         |

|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39 | Наряд - допуск | Задание на проведение работ, выполняемых по наряду. В задании указываются содержание и место проведения работы, состав бригады, лицо, ответственное за проведение работы; меры, обеспечивающие безопасность проведения работ; дата и время допусков к работе (первичных и ежедневных), окончание работы |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8.1.2. Внутренние инструкции должны включать детально разработанный оперативный Порядок (план) при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой энергии, электрической мощности или топлива на источниках теплоснабжения.

8.1.3. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указания о порядке отключения ГВС и отопления, опорожнения тепловых сетей и систем теплопотребления зданий и последующего их заполнения и включением их в работу при разработанных вариантах аварийных режимов. Должна быть определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения.

Конкретный перечень необходимой эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается ее главным инженером.

8.1.4. Теплоснабжающие, теплосетевые организации, потребители, диспетчерские службы ежегодно до 1 января обмениваются списками лиц, имеющих право на ведение оперативных переговоров. Обо всех изменениях в списках организации должны своевременно сообщать друг другу.

Ведущий специалист  
Скобелевского сельского поселения  
Гулькевичского района



Е.Н. Набоко